

## **1º EJERCICIO 1 PLAZA DE OFICIAL/A 2ª DE FONTANERO**

**1.- El artículo 14 de la Constitución Española de 1978, que define los derechos y libertades, tiene la siguiente redacción:**

- a) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
- b) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
- c) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión salvo sus circunstancias personales o sociales.
- d) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

**2.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Constitución Española de 1978, la soberanía nacional reside:**

- a) En el pueblo español.
- b) En el Rey.
- c) En las Cortes Generales.
- d) En los partidos políticos.

**3.- Según el art. 28.2 de la Constitución Española de 1978, la ley que regule el ejercicio del derecho de huelga establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento:**

- a) De los sistemas productivos.
- b) De los servicios esenciales de la comunidad.
- c) Del orden público.
- d) Del transporte público.

**4.- El art. 2 de la Constitución Española de 1978 dice que ésta se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y ...:**

- a) Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
- b) Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las provincias y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
- c) Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las ciudades y comarcas.
- d) Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las ciudades y mancomunidades que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

**5.- De acuerdo con el art. 21 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el trabajador tiene derecho a abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un...:**

- a) Riesgo para la salud
- b) Riesgo grave a medio plazo-
- c) Riesgo evidente e inminente
- d) Riesgo grave e inminente

**6.- Según el art. 4 de la Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, se entenderá por:**

- a) Ropa de trabajo
- b) Equipo de Protección colectivo
- c) Estudio de Riesgos de Protección
- d) Equipo de Protección Individual

**7.- ¿Hasta qué año tiene vigencia el VI Plan de Igualdad y contra la violencia de Género del Ayto. de Valladolid?**

- a) Hasta 2023.
- b) Hasta 2024.
- c) Hasta 2025.
- d) Hasta 2026.


**8.- Para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres el Plan de Igualdad de Oportunidades para el personal del Ayuntamiento de Valladolid y de las Fundaciones Municipales atribuye el seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas a:**

- a) A la Comisión Paritaria de interpretación del Convenio Colectivo.
- b) A una Comisión específica, integrada por concejales y concejalas de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento.
- c) A una comisión mixta específica integrada por representantes de la Administración y de la representación de los trabajadores y trabajadoras.**
- d) Al Comité de Empresa y la Junta de Personal.

**9.- Según el artículo 15 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, ¿qué empresas deberán contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI?:**

- a) Las empresas de más de 30 personas trabajadoras, en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
- b) Las empresas de más de 25 personas trabajadoras, en el plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
- c) Las empresas de más de 50 personas trabajadoras, en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley.**
- d) Las empresas de más de 10 personas trabajadoras, en el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley

**10. Observando la imagen adjunta, que medida indica el calibre:**

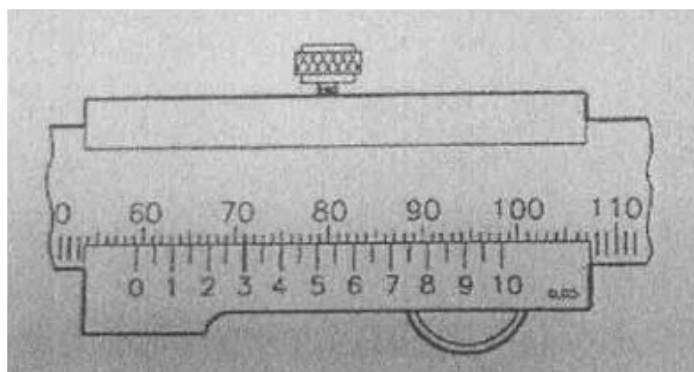

- a) 59,3 mm
- b) 53,5 mm
- c) 71 mm
- d) 73 mm

**11. En los dibujos técnicos, en los planos, ¿Qué significa la escala?**

- a. La relación entre dos dimensiones representativas
- b. Una reducción de las medidas del plano
- c. La relación entre las dimensiones reales y las dimensiones del plano
- d. La desproporcionalidad a aplicar en el plano por las cotas que aparezcan en él mismo.

**12. ¿Cómo se llama la tuerca con la que se abre y cierra la mandíbula de la llave inglesa?**

- a. Moleta.
- b. Chaveta.
- c. Mariposa.
- d. Resorte.

**13. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, se considera el accidente de trabajo como.... :**

- a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte
- b. Todo suceso previsto, aunque no deseado, que provoca o puede provocar daños y pérdidas tanto de tipo lesivo como material
- c. Todo suceso previsto o imprevisto que provoca daños en la salud de los trabajadores
- d. La consecuencia deseada o no deseada, de imprudencia temeraria o dolo al trabajar por cuenta ajena

**14. Según la terminología del Apéndice del documento básico HS4 Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación, en una instalación de agua, se define la Presión de Servicio como:**

- a. Presión manométrica del suministro de agua a la instalación en régimen permanente.
- b. Valor de la presión manométrica interna máxima para la que se ha diseñado el tubo, considerando un uso continuado de 50 años.
- c. Presión manométrica del suministro de agua a la instalación en régimen estacionario.
- d. Presión manométrica a la que se somete la instalación durante la prueba de estanqueidad.

**15. Según el Documento Básico HS4 (Apartado 7.2.2.a) Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación, para evitar golpes de ariete y daños en una instalación de agua de consumo humano y ante una nueva puesta en servicio, que debemos realizar:**

- a. Purgar de aire las conducciones durante un tiempo por apertura lenta de cada una de las de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire.
- b. Purgar las conducciones de aire durante un tiempo de apertura lenta de cada una de las de las llaves, empezando por la más cercana y situadas más bajas.
- c. Purgar las conducciones de aire, abriendo de forma rápida la llave más alejada o más alta de la instalación.
- d. No se purgan las conducciones, por si solo en menos de 15 minutos se aposenta el agua.

**16. ¿Qué técnica de soldadura es la que se utiliza para las uniones de tuberías de PPR?**

- a. Soldadura por capilaridad.
- b. Soldadura oxígeno acetilénica.
- c. Soldadura eléctrica.
- d. Soldadura por termofusión.

**17. Según el Documento Básico HS4 (Apartado 4.5.4.2) Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación, para la determinación del tamaño de los equipos de descalcificación, se tomará:**

- a. Un caudal mínimo de 80 litros por persona y día
- b. Un caudal máximo de 80 litros por persona y día
- c. Un caudal máximo de 90 litros por persona y día
- d. Un caudal máximo de 100 litros por persona y día.

**18. Según el Documento Básico HS4 (Apartado 5.1.1.3.1.3) Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación, ¿qué tipo de protección contra la corrosión se utilizará para los tubos de acero galvanizado empotrados y que transporten agua fría?**

- a. Para la conducción de agua fría se recubrirán con una lechada de cemento.
- b. Para la conducción de agua fría se recubrirán con una coquilla.
- c. Para la conducción de agua fría se recubrirán con una capa de zinc
- d. Para la conducción de agua fría se recubrirán con revestimiento de plástico

**19. Según el Documento Básico HS5 (Apartado 3.3.1.4.1.3) Evacuación de aguas del Código Técnico de la Edificación, ¿cuál es la pendiente mínima de un colector colgado?**

- a. 1 %
- b. 2 %
- c. 3 %
- d. 4 %

**20. Según el Documento Básico HS5 (Apartado 3.3.1.4.2.4) Evacuación de aguas del Código Técnico de la Edificación, los colectores enterrados de las instalaciones de evacuación de agua deberán disponer de registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen la distancia de:**

- a. 10 metros
- b. 15 metros
- c. 20 metros
- d. 25 metros

**21. Según el documento básico HS4 (Apartado 2.3.2) Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación, en las redes de ACS, se dispondrá de red de retorno cuando la longitud de tubería de ida al punto de consumo más lejano sea igual o mayor de:**

- a. 15 metros.
- b. 10 metros.
- c. 20 metros.
- d. 50 metros.

**22. Según el CTE, DB-HS4 (Apartado 3.2.2.1.9), el aislamiento de las redes de tuberías de ACS, tanto impulsión como retorno, deben de ajustarse a lo dispuesto en la siguiente normativa:**

- a. Reglamento de líquidos y afines.
- b. Normas básicas de la construcción.
- c. Cálculos obtenidos por los técnicos competentes y/o instrucciones de los catálogos técnicos de proveedores profesionales.
- d. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

**23. Según el Documento Básico HS4 (Apartado 2.1.3.4) Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación, la temperatura de ACS en los puntos de consumo deberá estar comprendida entre:**

- a. 60°C y 70°C
- b. 50°C y 65°C
- c. 40°C y 50°C
- d. 60°C y 80°C

**24. Según el Documento Básico HS4 (Apartado 4.4.2.1) Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación, para dimensionar la red de retorno de ACS, el máximo permitido de pérdida de temperatura desde la salida del acumulador ACS al grifo más alejado será de:**

- a. 3°C
- b. 5°C
- c. 1°C
- d. 7°C

**25. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua, se define Presión de Prueba como:**

- a. Presión manométrica a la que se somete la instalación durante la prueba de estanqueidad
- b. Presión manométrica interna máxima para la que se ha diseñado el tubo, considerando un uso continuado de 50 años.
- c. Presión máxima de trabajo a 20°C.
- d. Presión máxima de trabajo a 10°C

**26. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua, en lo referente a las condiciones mínimas de suministro, el caudal instantáneo mínimo que debe proporcionar la instalación a una ducha será:**

- a. 0,20 dm<sup>3</sup>/s de agua fría y ACS
- b. 0,20 dm<sup>3</sup>/s de agua fría y 0,10 dm<sup>3</sup>/s de ACS
- c. 0,10 dm<sup>3</sup>/s de agua fría y 0,20 dm<sup>3</sup>/s de ACS
- d. 0,05 dm<sup>3</sup>/s de agua fría y ACS

**27. Según el Documento Básico HS de Salubridad, concretamente en el HS 4 Suministro de Agua, (Apartado 6.2.1) en referencia a los productos de construcción, de las siguientes conducciones, señale qué tubos no están autorizados para agua de consumo humano:**

- a. Tubos de fundición dúctil, según norma UNE-EN 545:2011
- b. Tubos de PVC según norma UNE EN 1452:2000
- c. Tubos multicapa de polímero según normas UNE-EN ISO 21003-1:2009
- d. Tubos de cobre, según norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010

**28. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua (Apartado 6.2.4), en referencia a los productos de construcción, dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua:**

- a. Quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo
- b. Quedan prohibidos expresamente los tubos de acero inoxidable y aquellos cuya composición no contenga plomo
- c. Quedan prohibidos expresamente los tubos de cobre y aquellos cuya composición contenga plomo
- d. Quedan prohibidos expresamente los tubos de fundición dúctil.

**29. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua, (Apartado 7.1.1) en lo referente al mantenimiento y conservación, se interrumpirá el servicio en las instalaciones de consumo humano que no se pongan en servicio:**

- a. Después de 3 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 5 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.
- b. Después de 2 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio 4 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.
- c. Después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.
- d. Después de 1 semana desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio 2 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado

**30. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 5 Evacuación de aguas, un sistema de evacuación en el que las derivaciones y bajantes son independientes para aguas residuales y pluviales, unificándose ambas redes en los colectores, se denomina:**

- a. Sistema semiseparativo
- b. Sistema de elevación
- c. Sistema separativo
- d. Sistema independiente

**31. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 5 Evacuación de aguas, la unidad de desagüe se define como:**

- a. Caudal que corresponde a 0,47 dm<sup>3</sup>/s y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una red de evacuación.
- b. Caudal que corresponde a 0,47 m<sup>3</sup>/s y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una red de evacuación.
- c. Caudal que corresponde a 0,047 dm<sup>3</sup>/s y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una red de evacuación.
- d. No se define de ninguna de las tres formas anteriores

**32. La tubería de Polietileno (PE), siempre cumpliendo las exigencias básicas del DB HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de agua, uno de los procedimientos de unión en este tipo de tubería será:**

- a. A través de soldadura blanda heterogénea, por capilaridad con material de aporte estaño/plata
- b. A través de unión mediante casquillo deslizante.
- c. A través de unión de colas sintéticas impermeables de gran adherencia
- d. Uniones mediante accesorios electrosoldables (termofusión, electrofusión)

**33. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 5 (Apartado 3.3.1.1.2.i) Evacuación de aguas, en relación a los elementos que componen las instalaciones, un bote sifónico:**

- a. Puede dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en donde esté instalado, siempre y cuando no se encuentre a una distancia superior a los 2 m.
- b. Puede dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en donde esté instalado, siempre y cuando no se encuentre a una distancia superior a los 3 m.
- c. Puede dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en donde esté instalado, siempre y cuando no se encuentre a una distancia superior a los 4 m.
- d. No debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en donde esté instalado.

**34. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua, en instalaciones de ACS de distribución (impulsión y retorno), la red de retorno de ACS debe discurrir:**

- a. Alejada de la red de impulsión y siguiendo un trazado distinto para evitar que se produzca la transmisión de calor entre ambas
- b. Paralelamente a la de impulsión
- c. Perpendicularmente a la de impulsión
- d. Guardando obligatoriamente una distancia de 15 cm respecto a la red de agua fría

**35. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua, en referencia a las separaciones respecto de otras instalaciones, la distancia entre una tubería de agua fría y una de agua caliente debe de ser como mínimo:**

- a. 4 mm
- b. 40 cm
- c. 0.04 mm
- d. 0,4 dm

**36. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua, en referencia a las separaciones respecto de otras instalaciones, ¿cuál debe de ser la distancia en paralelo entre una canalización de agua y una de telefonía?**

- a. 0,03 m
- b. 0,3 dm
- c. 0,03 mm
- d. 30 cm

**37. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua, en referencia al dimensionado, la velocidad de circulación del agua para el cálculo de un tramo de la red estará:**

- a. Entre 0,50 m/s y 2,00 m/s para tuberías termoplásticas
- b. Entre 0,50 m/s y 3,50 m/s para tuberías metálicas
- c. Entre 0,50 m/s y 3,50 m/s para tuberías multicapa
- d. Entre 0.05 m/s y 0,35 m/s para tuberías multicapa

**38. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua, en relación al dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación, para el cálculo del volumen del depósito auxiliar de alimentación, el tiempo previsto de utilización será:**

- a. Menos de 15 minutos
- b. Más de 20 minutos
- c. Entre 30 y 60 minutos
- d. Entre 15 y 20 minutos

**39. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua, en relación al dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación, el caudal utilizado para determinar el número de bombas que debe incorporar un grupo de sobreelevación de tipo convencional es:**

- a) El caudal máximo de la instalación
- b) El caudal simultáneo de la instalación
- c) El caudal simultáneo máximo de la instalación o caudal punta
- d) El caudal mínimo de la instalación

**40. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua, en lo referente a la construcción:**

- a) Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte.
- b) Las uniones de tubo de cobre se deberán realizar mediante soldadura eléctrica con electrodo revestido.
- c) Las uniones de tubo de cobre se deberán realizar mediante soldadura eléctrica con electrodo de rutilo
- d) Las uniones de tubo de cobre se deberán realizar mediante soldadura TIG

**41. Según el Documento Básico HS de Salubridad, en el HS 4 Suministro de Agua, en lo referente a la construcción, en el montaje de los filtros:**

- a) El filtro ha de instalarse después del segundo llenado de la instalación y se situará inmediatamente detrás del contador según el sentido de circulación del agua.
- b) El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación y se situará inmediatamente detrás del contador según el sentido de circulación del agua.
- c) El filtro ha de instalarse en el segundo llenado de la instalación y se situará inmediatamente delante del contador en sentido contrario a la circulación del agua.
- d) El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua.

**42. El encendido de la lámpara de gas se realiza, colocando una llama justo:**

- a) Delante de la salida del gas
- b) Encima de la salida del gas
- c) Debajo de la salida del gas
- d) Es indiferente donde se coloque.

**43. Con los muelles curvadores podemos realizar:**

- a) Curvas de poco radio y poca precisión
- b) Curvas de poco radio y gran precisión
- c) Curvas de gran radio y gran precisión
- d) Curvas de gran radio y poca precisión.

**44. ¿Cuál es el objetivo de la inversión de ciclo en un sistema de refrigeración reversible?**

- a) Mejorar la eficiencia energética.
- b) Permitir el cambio de modo refrigeración a calefacción y viceversa.
- c) Evitar la formación de hielo en el condensador.
- d) Deshumidificar el ambiente.

**45.- ¿Cuál es el rango de concentración de cloro libre residual exigido por el Real Decreto 3/2023 para el agua de consumo humano?**

- a) 0,5 a 1,5 mg/l
- b) 0,5 a 1 mg/l
- c) 0,2 a 1 mg/l
- d) 0,3 a 0,8 mg/l

**46.- ¿Cómo se denomina el manguito utilizado para evitar la corrosión por par galvánico entre metales distintos?**

- a) Manguito resistivo
- b) Manguito antielectrolítico
- c) Manguito térmico
- d) Manguito conductor

**47.- ¿A cuántos bares equivale una presión de 15 kPa?**

- a) 0,15 bar
- b) 1,5 bar
- c) 10 bar
- d) 15 bar

**48.- ¿Cuál es la función de la válvula de interceptación en una instalación hidráulica?**

- a) Permitir el corte del paso de agua para mantenimiento o regulación.
- b) Vaciar el sistema automáticamente.
- c) Almacenar presión en el circuito.
- d) Regular la temperatura de trabajo.

**49.- ¿Qué indica la sigla “PN” en la clasificación de tuberías de fontanería?**

- a) Presión normal de uso.
- b) Presión mínima de prueba.
- c) Presión nominal máxima que soporta la tubería.
- d) Presión neta de funcionamiento.

**50.- ¿A cuántos milímetros equivale una tubería de 2 pulgadas de diámetro nominal?**

- a) 50 mm
- b) 40 mm
- c) 63 mm
- d) 48 mm

### **PREGUNTAS DE RESERVA**

**51.- De acuerdo con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC) ¿cuál de los siguientes enunciados no forma parte de las fases en el procedimiento administrativo?**

- a) Ordenación.
- b) Iniciación.
- c) Finalización.
- d) Planificación.

**52.- Según el artículo 19 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, respecto a la atención a la salud integral de las personas intersexuales, se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas:**

- a) Menores de 14 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona. En el caso de personas menores entre 14 y 16 años, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas.
- b) Menores de 16 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona. En el caso de personas menores entre 16 y 18 años, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas.
- c) Menores de 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona. En el caso de personas menores entre 12 y 16 años, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas.
- d) Menores de 15 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona. En el caso de personas menores entre 15 y 18 años, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas.

**53. Según el documento básico HS4 (Apartado 5.1.1.3.4) Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación, para la protección de las instalaciones contra esfuerzos mecánicos, la magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar:**

- a. 1,5 bar
- b. 2,0 bar
- c. 1,0 bar
- d. Ninguna es correcta

**54. ¿Cómo se llaman los depósitos del ACS que en su interior llevan un haz tubular o serpentín por el interior del cual circula el fluido del circuito primario de calentamiento de caldera?:**

- a. Interacumulador
- b. Depósito de Inercia.
- c. Aguja hidráulica.
- d. Deposito tampón.

**55. Según el Documento Básico HS5 (Apartado 3.3.1.2.1.c) Evacuación de aguas del Código Técnico de la Edificación, la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor de:**

- a. 1,0 metro
- b. 1,5 metros
- c. 2,0 metros
- d. 2,5 metros